

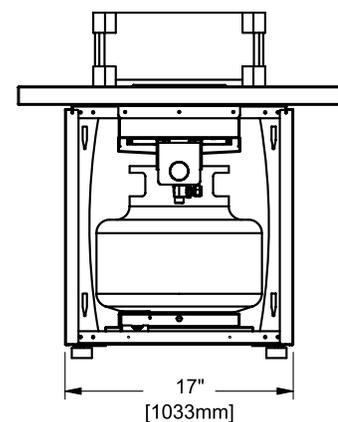


## Foyer décoratif extérieur PTO30CFT

MODÈLES	PTO30CFT-NG11	PTO30CFT-LP11
Type de combustible	Gaz naturel	Propane
Pression d'alimentation minimale	5 po de colonne d'eau (1,25 kPa)	12 po de colonne d'eau (2,99 kPa)
Pression d'alimentation maximale	14 po de colonne d'eau (3,49 kPa)	14 po de colonne d'eau (3,49 kPa)
Pression Manifold - Élevée	3,5 po de colonne d'eau (0,87 kPa)	11 po de colonne d'eau (2,23 kPa)
Pression Manifold - Basse	0,5 po de colonne d'eau (0,12 kPa)	1 po de colonne d'eau (0,25 kPa)
Taille de l'orifice Altitude 0 - 4 500 pi	# 23 DMS	# 45 DMS
Débit calorifique minimal Altitude 0 - 4 500 pi (0 - 1 372 m)	18 000 Btu/h (5,27 kW)	15 000 Btu/h (4,39 kW)
Débit calorifique maximal Altitude 0 - 4 500 pi (0 - 1 372 m)	49 000 Btu/h (14,36 kW)	48 000 Btu/h (14,06 kW)
Taille de l'évacuation	Aucune évacuation	Aucune évacuation

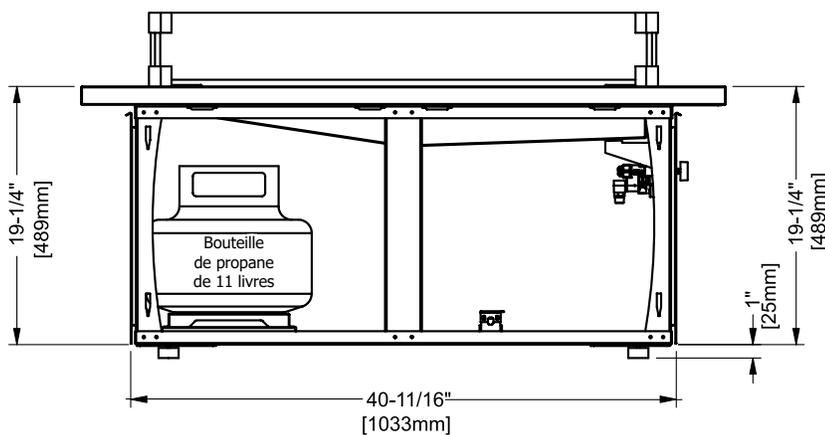

### Dimensions de la table basse

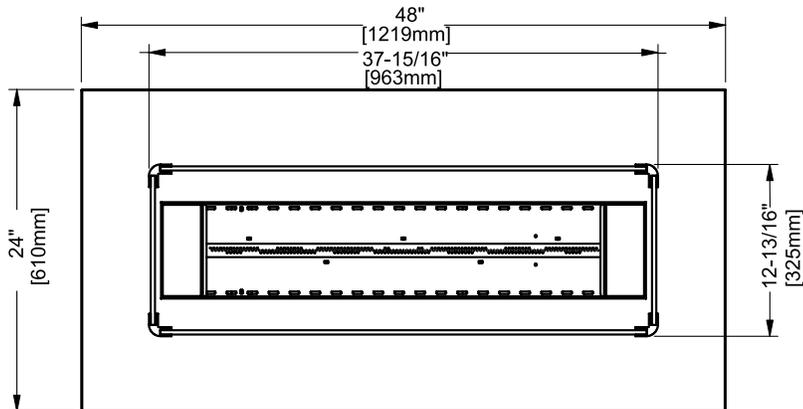

REMARQUE : Illustration du contour vitré en option

## Dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles

Les dégagements indiqués ci-dessous correspondent aux distances minimales à respecter, sauf indication contraire.

Le non-respect des dégagements obligatoires (espaces vides) des matériaux combustibles représente l'une des principales causes d'incendies. Il est donc primordial d'installer l'appareil au gaz d'agrément conformément aux présentes directives.

**ATTENTION**  
**Risque très élevé d'incendie**  
 en cas de non-respect de ces dégagements (espaces vides) par rapport aux matériaux combustibles. Il est donc fondamental d'installer l'appareil au gaz d'agrément en suivant scrupuleusement ces directives.

### Exigences en matière de dégagements - Série Plateau®

Dégagements :	Dimension	Mesures prises à partir :
<b>A : Mur du fond</b>	17 po (432mm)	Du brûleur au mur du fond
<b>B : Mur latéral</b>	17 po (432 mm)	Du brûleur au mur latéral
<b>C : Plafond</b>	45 po (1 143 mm)	Du brûleur au plafond
<b>D<sup>1</sup> : Plancher</b>	0 po	En cas d'utilisation des pattes de nivellement fournies ou des roulettes en option
<b>D<sup>2</sup> : Plancher</b>	1 po (25 mm)	De la base de l'appareil au plancher
<b>E: Largeur de l'alcôve</b>	84 po (2 134 mm)	Mur à mur (minimum)
<b>F: Prof. de l'alcôve</b>	60 po (1 524 mm)	De l'avant au mur du fond (maximum)
<b>Remarques :</b>	0 po	Aucun socle nécessaire

